

Kværndrup Fjernvarme Amba


Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 2024
Energi brugt per leveret varme: 1,11


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning

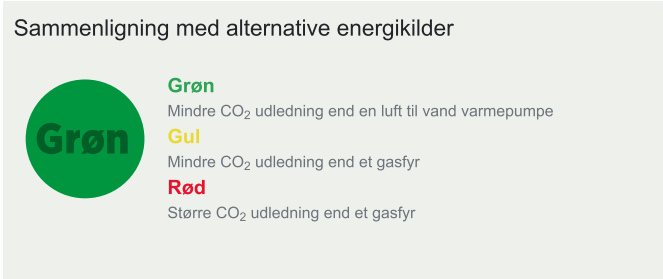

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

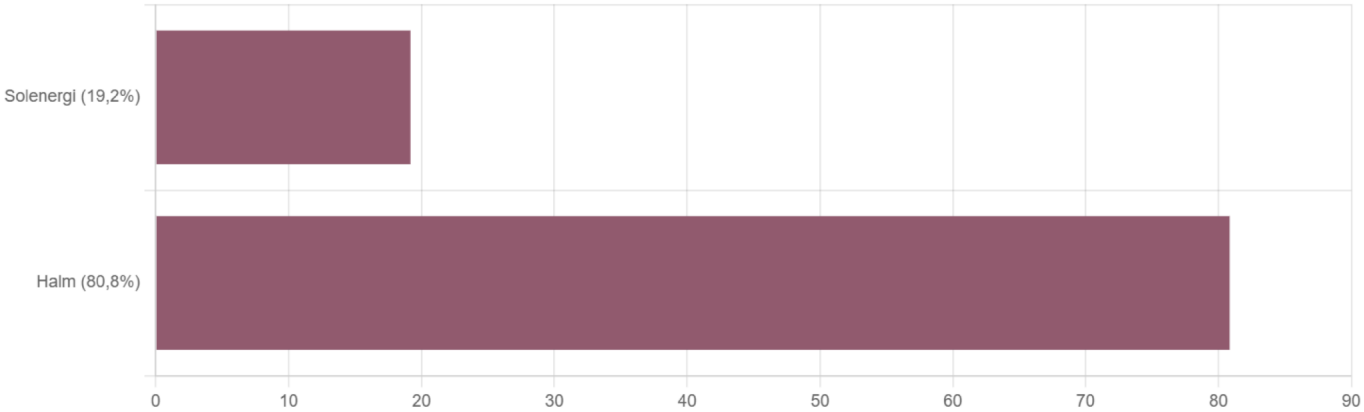

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,0	kg/GJ	0,0	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	33,3	g/GJ	119,9	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	4,4	g/GJ	15,8	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,1	kg/GJ	7,6	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	127,5	g/GJ	459,0	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	99,8	g/GJ	359,3	mg/kWh
CO (Kuliite)	360,2	g/GJ	1296,7	mg/kWh
NMVOc (Uforbrændte kulbrinter)	8,1	g/GJ	29,2	mg/kWh
Partikler (TSP)	23,3	g/GJ	83,9	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Kværndrup Fjernvarme Amba
CVR: 23913615
Bøjdervejen 22 B | 5772 Kværndrup
+45 62 27 13 19 | info@kvaerndrupfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.